



■ Sous NOVALYS

1 - Dans le menu UTILITAIRES cliquez sur PARAMETRAGES

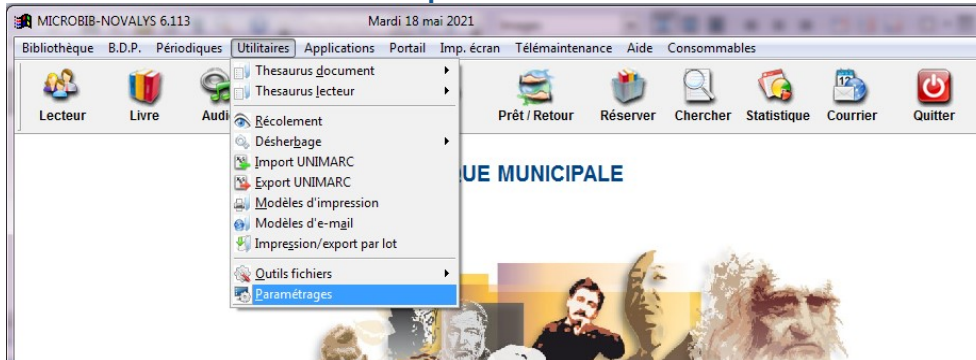

2 - Cliquez ensuite sur PARAMETRAGE GENERAL

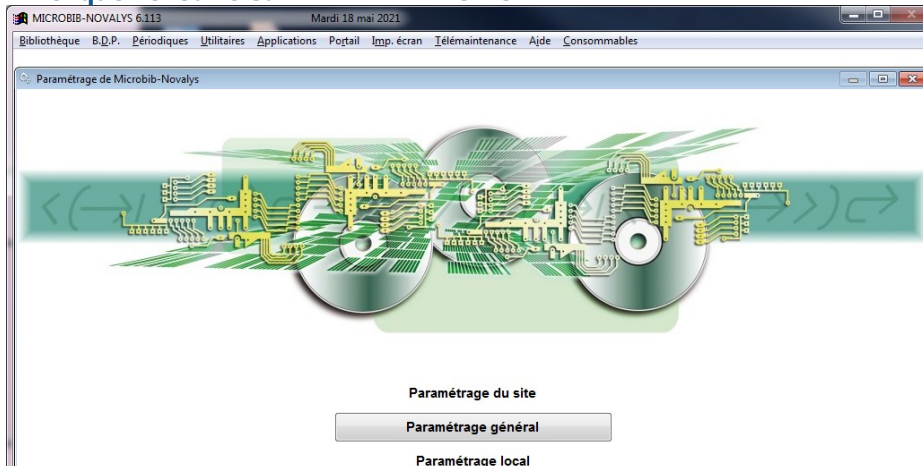

3 - Allez dans l'onglet DOCUMENT puis, dans « Nombre de jours de quarantaine au retour des documents » saisir la valeur 0 et valider.

